







PREENCHER JUSTIFICATIVA - SOLICITAÇÃO DE EXAMES (AUTORIZADOR WEB)

1. A partir do dia **08/01/2024** (segunda-feira), no sistema **Autorizador Web**, quando o exame/procedimento informado na solicitação possuir guias com o status (autorizadas, pendente de análise e fechadas), realizações dentro do período de validade ou for solicitada a quantidade maior do que a parametrizada pela Unimed Bebedouro, será exibido uma nova tela para informar a justificativa da repetição.

Justificativa

Dados do Beneficiário
Carteira: Nome:

 Existem procedimentos solicitados já presentes em guias autorizadas. Será necessário informar uma justificativa. Verifique abaixo os procedimentos com a coluna "Status" informada como "Justificar", as guias existentes na coluna "Guia. ant." e selecione uma justificativa através do(s) campo(s) "Proc dentro da Validade" e/ou "Autorização em aberto".

Lista de Procedimentos e Insumos										
Código	Descrição	Status	Doc. ant.	Guia. ant.	Proced dentro da Validade	Just.Manual	Autorização em Aberto	Just.Manual	Quantidade Excedida	Just.Manual
40302830	VITAMINA D 25 HIDROXI DOSAGEM VITAMINA D	Justificar								
40302040	GLICOSE	OK								

2. Abaixo os detalhes de cada trecho da tela, para análise e posterior preenchimento da justificativa.

Dados do Beneficiário que está sendo solicitada a guia.

Justificativa

Dados do Beneficiário
Carteira: Nome:

Existem procedimentos solicitados já presentes em guias autorizadas. Será necessário informar uma justificativa. Verifique abaixo os procedimentos com a coluna "Status" informada como "Justificar", as guias existentes na coluna "Guia. ant." e selecione uma justificativa através do(s) campo(s) "Proc dentro da Validade" e/ou "Autorização em aberto".

Lista de Procedimentos e Insumos										
Código	Descrição	Status	Doc. ant.	Guia. ant.	Proced dentro da Validade	Just.Manual	Autorização em Aberto	Just.Manual	Quantidade Excedida	Just.Manual
40302830	VITAMINA D 25 HIDROXI DOSAGEM VITAMINA D	Justificar								
40302040	GLICOSE	OK								

Listagem de exames e status:

Justificar: obrigatório preenchimento de justificativa.

OK: nenhuma justificativa é necessária.

Consultar guia anterior (Procedimento com autorização em aberto – guia autorizada ou pendente). Vide print na próxima página.

Consultar documento anterior (Procedimento já realizado / dentro da validade para repetição). Vide print na próxima página.

Motivos para justificar o procedimento com o Status "Justificar":

- **Proced. Dentro da Validade:** procedimento realizado pelo beneficiário dentro da regra estabelecida pela Unimed Bebedouro.
- **Autorização em Aberto:** procedimento que está sendo solicitado e o beneficiário já possui uma autorização (guia autorizada ou pendente).
- **Quantidade Excedida:** a quantidade informada para o procedimento, excede a parametrização de regra estabelecida pela Unimed Bebedouro.

Para justificar, clique sobre o ícone e digite a justificativa de cada Status solicitado.



Documento Anterior

Informações da Realização

Data Realizada	01/12/2023
Código	40302830
Descrição	VITAMINA D 25 HIDROXI DOSAGEM VITA
Quantidade	1.0
Código Executante	0165.90000026
Nome Executante	SAO ROQUE MEDICINA DIAGNOSTICA L
Código Transação	2
Desc. Transação	CONSULTA / EXAME
Documento	3729518
Doc. Sistema	0
Data de Validade	30/03/2024

OK

Informações do documento anterior, ou seja, da realização do exame. Neste exemplo, a nova solicitação necessita de justificativa, pois o exame está dentro do período de validade, parametrizado pela Unimed Bebedouro.

Exemplo: O procedimento 40302830 está parametrizado para solicitação de 1 a cada 120 dias. Se houver alguma realização do exame dentro do período de 120 dias, no ato da nova solicitação, será obrigatório a justificativa para repetição. Após os 120 dias da realização, nenhuma justificativa será necessária.

Solicitação Anterior

Informações da Solicitação

Data Solicitada	01/12/2023
Código	40302830
Descrição	VITAMINA D 25 HIDROXI DOSAGEM VITA
Quantidade Solicitada	1
Quantidade Realizada	1
Código Solicitante	0165.00008780
Nome Solicitante	WALDEMAR JOSE DE MELO
Guia	202300377597
Status	Autorizada
Data de Validade	30/01/2024

OK

Informações da solicitação anterior, ou seja, da última guia Autorizada ou Pendente, do exame que foi solicitado justificativa. Neste exemplo, a nova solicitação necessita de justificativa, pois o exame 40302830 está dentro do período de validade (1 a cada 120 dias), parametrizado pela Unimed Bebedouro. Esta é uma informação importante, pois evita repetição da solicitação do mesmo exame já solicitado anteriormente (mesmo profissional ou não).

3. Após analisar todas as informações disponibilizadas nos itens “Doc.ant” e/ou “Guia. Ant.”, a secretária deverá preencher a justificativa. Abaixo alguns exemplos que podem ocorrer devido aos diferentes motivos do exame permanecer “Em Análise”:

Obrigatório justificar Procedimento dentro da validade, Autorização em aberto e Quantidade excedida:

Lista de Procedimentos e Insumos										
Código	Descrição	Status	Doc. ant.	Guia. ant.	Proced dentro da Validade	Just.Manual	Autorização em Aberto	Just.Manual	Quantidade Excedida	Just.Manual
40302830	VITAMINA D 25 HIDROXI DOSAGEM VITAMINA D	Justificar								


Obrigatório justificar Procedimento dentro da validade e Autorização em aberto:

Lista de Procedimentos e Insumos										
Código	Descrição	Status	Doc. ant.	Guia. ant.	Proced dentro da Validade	Just.Manual	Autorização em Aberto	Just.Manual	Quantidade Excedida	Just.Manual
40302830	VITAMINA D 25 HIDROXI DOSAGEM VITAMINA D	Justificar								


Obrigatório justificar Autorização em aberto:

Lista de Procedimentos e Insumos										
Código	Descrição	Status	Doc. ant.	Guia. ant.	Proced dentro da Validade	Just.Manual	Autorização em Aberto	Just.Manual	Quantidade Excedida	Just.Manual
40302830	VITAMINA D 25 HIDROXI DOSAGEM VITAMINA D	Justificar								

4. Se a secretária não justificar e clicar no botão “Enviar”, o sistema exibirá mensagem de erro de acordo com a justificativa pendente:

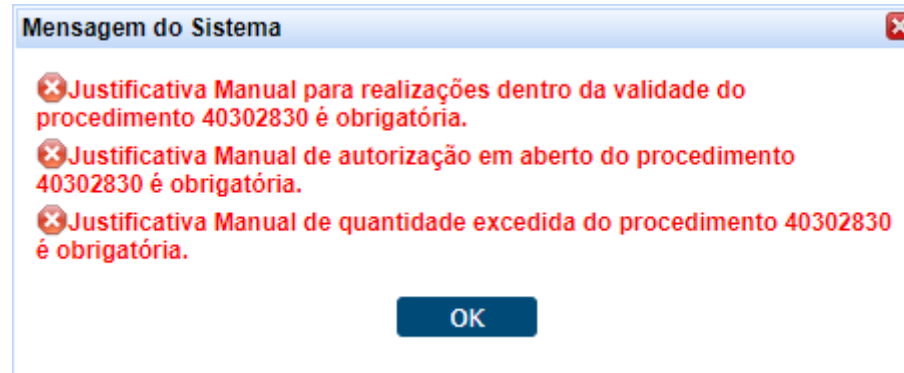

Mensagem de erro devido nenhum motivo ter sido justificado para o procedimento 40302830.

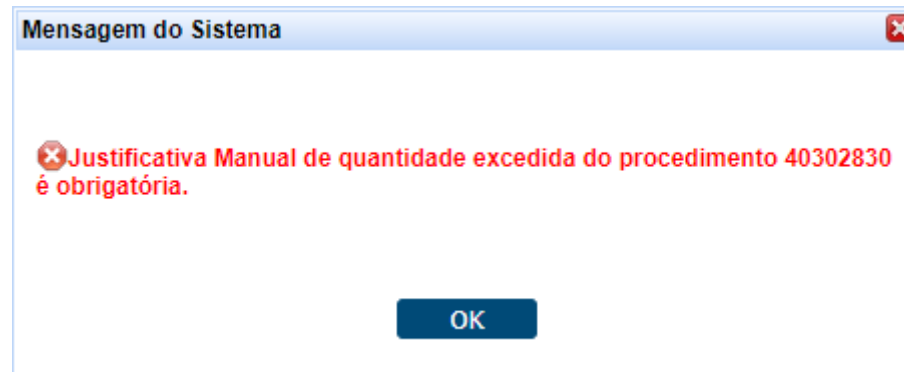

Mensagem de erro devido o motivo Quantidade Excedida não ter sido justificado para o procedimento 40302830.

5. Se a secretária justificar todos os motivos, ao clicar em “Enviar” o sistema irá gerar duas guias, a primeira com o(s) procedimento(s) “Autorizado(s)” e a segunda com o(s) procedimento(s) que estão “Em Análise”.

